
Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand

Bilag 11a: Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	1
2	Myndighedsbehandling	2
3	Arrangementsplaner.....	2
4	Afstandsforhold	2
5	Sikker evakuering.....	3
6	Redningsberedskabets indsatsmuligheder	3
7	Eksempel på arrangementsplan	4

1 Indledning

Et udendørsarrangement omfattet af dette bilag er et arrangement, der etableres midlertidigt med en varighed på højst 6 uger. Bilaget omhandler alene de forhold, der er underlagt Byggeloven og bygningsmyndigheder. Der gøres opmærksom på, at et udendørs arrangement ofte er underlagt andre myndigheder, f.eks. politi, det kommunale redningsberedskab, vejmyndighed eller miljømyndighed.

Et udendørsarrangement kan bestå af et eller flere forskellige elementer, f.eks.:

- Salgsområde
- Scene
- Forsamlingstelte, herunder cirkustelte og andre transportable konstruktioner
- Tivoliområde
- Campingområde
- Parkeringsområde
- Eksisterende bygninger og konstruktioner

Midlertidige udendørsarrangementer til flere end 150 personer omfattende forsamlingstelte, udendørs campingområder, udendørs salgsområder og lignende skal meddeles til kommunalbestyrelsen med oplysning om områdets placering, indretning og brug. Som en del af denne dokumentation skal der udarbejdes en arrangementsplan, der udfærdiges i overensstemmelse med retningslinjerne i dette bilag.

En arrangementsplan er det samme som en situationsplan eller en pladstegning. Formålet med planen er, at den skal give et overblik over hele det område, som arrangementet omfatter.

Dette bilag omhandler områder, hvor der afholdes større samlede arrangementer. Bilaget omfatter ikke detailindretning af f.eks. camping- og salgsområder, forsamlingstelte m.v. Dette vejledes der om i *Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for forsamlingstelte og midlertidige udendørs camping- og salgsområder*.

Et udendørsarrangement kan være åbent og frit tilgængeligt, eller det kan være fysisk afgrænset af f.eks. et hegn, naturlige afgrænsninger eller en blanding heraf. Det vil sige, at en del af udendørsarrangementet er frit tilgængeligt, mens en anden del er fysisk afgrænset af et hegn eller f.eks. en sø.

Det er vigtigt, at arrangøren af udendørsarrangementet foretager en arealmæssig afgrænsning af arrangementet. Der er ikke krav om en fysisk afgrænsning som f.eks. indhegning, men alene at der er foretaget en arealmæssig afgrænsning. Det er vigtigt, at alt personale er bekendt med denne arealafgrænsning, så alle krav og driftsmæssige tiltag kan overholdes i hele arrangementsområdet.

2 Myndighedsbehandling

Arrangementsplanen er en del af den dokumentation, der altid skal indsendes til kommunen mindst 4 uger før et forsamlingsstelt eller et camping- eller salgsområde til flere end 150 personer tages i brug, jf. *Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for forsamlingsstelte og midlertidige udendørs camping- og salgsområder*. Planen skal angive placering, indretning og brug af de enkelte elementer.

Ved gentagne arrangementer kan eksisterende arrangementsplaner fortsat benyttes, forudsat at der ikke ændres på de enkelte elementers placering m.v.

Der gøres opmærksom på, at der kan være andre elementer i forbindelse med et arrangement, som kan kræve særskilt byggetilladelse.

3 Arrangementsplaner

Arrangementsplanen skal give et retvisende billede af arrangementet. Alle elementer, herunder forsamlingsstelte, cirkustelte, campingområder, salgsområder, parkeringsområder, tivoliområder, scener, områder foran scener, bygninger m.v., skal indtegnes på arrangementsplanen. På planen skal der angives afstande mellem de enkelte elementer.

4 Afstandsforhold

Et udendørsarrangement kan placeres frit, og er som udgangspunkt ikke omfattet af krav om afstand til naboskel. Det er dog vigtigt, at de elementer, f.eks. forsamlingsstelte og salgsboder, som udendørsarrangementet består af, overholder de afstande til naboskel, der fremgår af dette bilag.

Følgende elementer skal have en afstand til naboskel på mindst 5,0 m:

- Forsamlingsstelte
- Salgsområder
- Campingområder

Ved indretning eller opstilling af disse elementer kan det forekomme, at afstandskravet til naboskel ikke kan overholdes. Hvis der på nabomatriklen ikke er nogen bebyggelse eller campingområder, salgsområder, brandfarlige oplag m.v., er afstandskravet til naboskel ikke relevant, da hensigten bag kravet er, at der ikke må ske brandspredning mellem bygninger/områder/oplag på samme grund eller til anden grund. Hvis der er bebyggelse eller campingområder, salgsområder, brandfarlige oplag m.v. på nabomatriklen, skal afstanden mellem disse elementer og campingområdet mindst svare til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.

Elementer, der etableres i forbindelse med et udendørsarrangement, og som er omfattet af andre bestemmelser i bygningsreglementet, skal på samme grund placeres i forhold til

hinanden, så den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.

Bygninger har normalt følgende krav til afstand til naboskel:

- Bygning med udvendige overflader klassificeret som K₁10 / B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] (f.eks. murværk, letbeton, eller beton): 2,5 m
- Bygning med udvendige overflader klassificeret som K₁10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] (f.eks. træfacader og lign.): 5,0 m
- Bygninger med stråtag, som ikke er brandsikret: 10,0 m

Dette medfører indbyrdes afstandskrav mellem følgende elementer:

- Forsamlingstelte og salgsområder: 5,0 m + 5,0 m = 10,0 m
- Salgsområder og bygninger med overflade klassificeret som K₁10 / B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]: 5,0 m + 2,5 m = 7,5 m
- Forsamlingstelte og bygninger med overflade klassificeret som K₁10 / D-s2,d2: [klasse 2 beklædning] 5,0 m + 5,0 m = 10,0 m
- Campingområde og bygning med stråtag, som ikke er brandsikret: 5,0 m + 10,0 m = 15,0 m

Et arrangement kan godt strække sig over flere ejendomme, matrikler eller vejarealer. Det vil derfor ofte være relevant at anvende kravet om indbyrdes afstand i stedet for kravet om afstand til naboskel.

5 Sikker evakuering

Ved udendørsarrangementer skal det sikres, at alle personer hurtigt kan bevæge sig til et sikkert sted i tilfælde af en pludseligt opstået hændelse. Det sikre sted skal være placeret og indrettet på en sådan måde, at personerne, der opholder sig her, ikke kan blive direkte påvirket af hændelsen. Dette kan enten være uden for området eller til forberedte evakueringsområder inden for selve arrangementsområdet.

En eventuel indhegning af et salgsområde må ikke hindre evakueringsmulighederne og skal derfor udføres på en måde, så sikker evakuering altid kan finde sted, jf. *Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for forsamlingstelte og midlertidige udendørs camping- og salgsområder.*

6 Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Indretning af udendørsarrangementer skal ske under hensyntagen til, at der i tilfælde af brand er forsvarlig mulighed for, at redningsberedskabet kan foretage redning og bistå evakuering af personer. Det skal ligeledes sikres, at der kan gennemføres det slukningsarbejde, der er nødvendigt hertil. Der skal være den nødvendige afstand mellem brandmæssige enheder, så væsentlig brandspredning mellem disse begrænses.

Ved udendørsarrangementer skal der derfor udlægges brandveje, så redningsberedskabet kan køre frem med deres køretøjer og foretage en forsvarlig slukningsindsats. Brandvejene skal udlægges, så der fra et udstigningsområde til ethvert sted på området højst er en ganglængde på 80 m, så redningsberedskabet kan benytte deres primære angrebsslanger. Ganglængden skal udlægges som den faktiske afstand en person skal gå i ganglinje for at nå et givent punkt.

Brandvejene skal have en bredde på mindst 3,0 m, og skal være friholdt i en højde på mindst 3,4 m. Brandvejene kan være sammenfaldende med friområder mellem de enkelte elementer

eller internt i de enkelte elementer. Brandvejene skal være kørefaste, så redningsberedskabets køretøjer kan komme forsvarligt frem.

I forbindelse med slukningskøretøjernes tilkørsel skal der være mulighed for, at indsatspersonellet kan stige ud af køretøjerne og udtage udstyr (slanger, værktøj og lign.) fra slukningskøretøjernes sideskabe. I de områder, hvor mandskabet skal stige ud af slukningskøretøjerne, skal brandvejen have en bredde på mindst 5,0 m svarende til den mindste afstand mellem de forskellige elementer.


Brandvejene skal tydeligt fremgå af arrangementsplanen. Der er ikke krav om skiltning af brandvejene på pladsen.

Det skal bemærkes, at afholdelse af midlertidige arrangementer ikke må hindre redningsberedskabets indsatsmuligheder i eksisterende bebyggelse. Derfor er det vigtigt, at fast udlagte brandredningsarealer, brandveje m.v. friholdes i forbindelse med arrangementer. Dette kan f.eks. være relevant, hvis der indrettes et salgsområde på en plads eller et torv omkranset af bygninger.


7

Eksempel på arrangementsplan

Figur 7.1 viser et eksempel på en arrangementsplan. På Figur 7.2 er planen vist i A3-format.

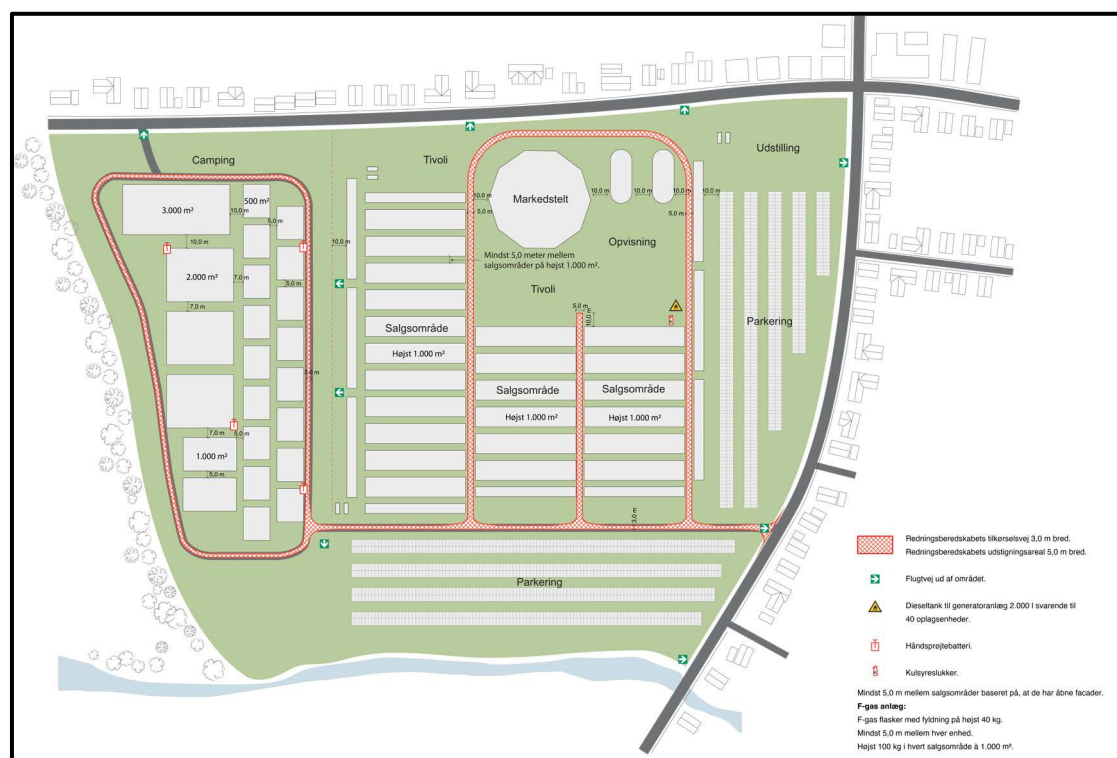

Figur 7.1 Eksempel på arrangementsplan.

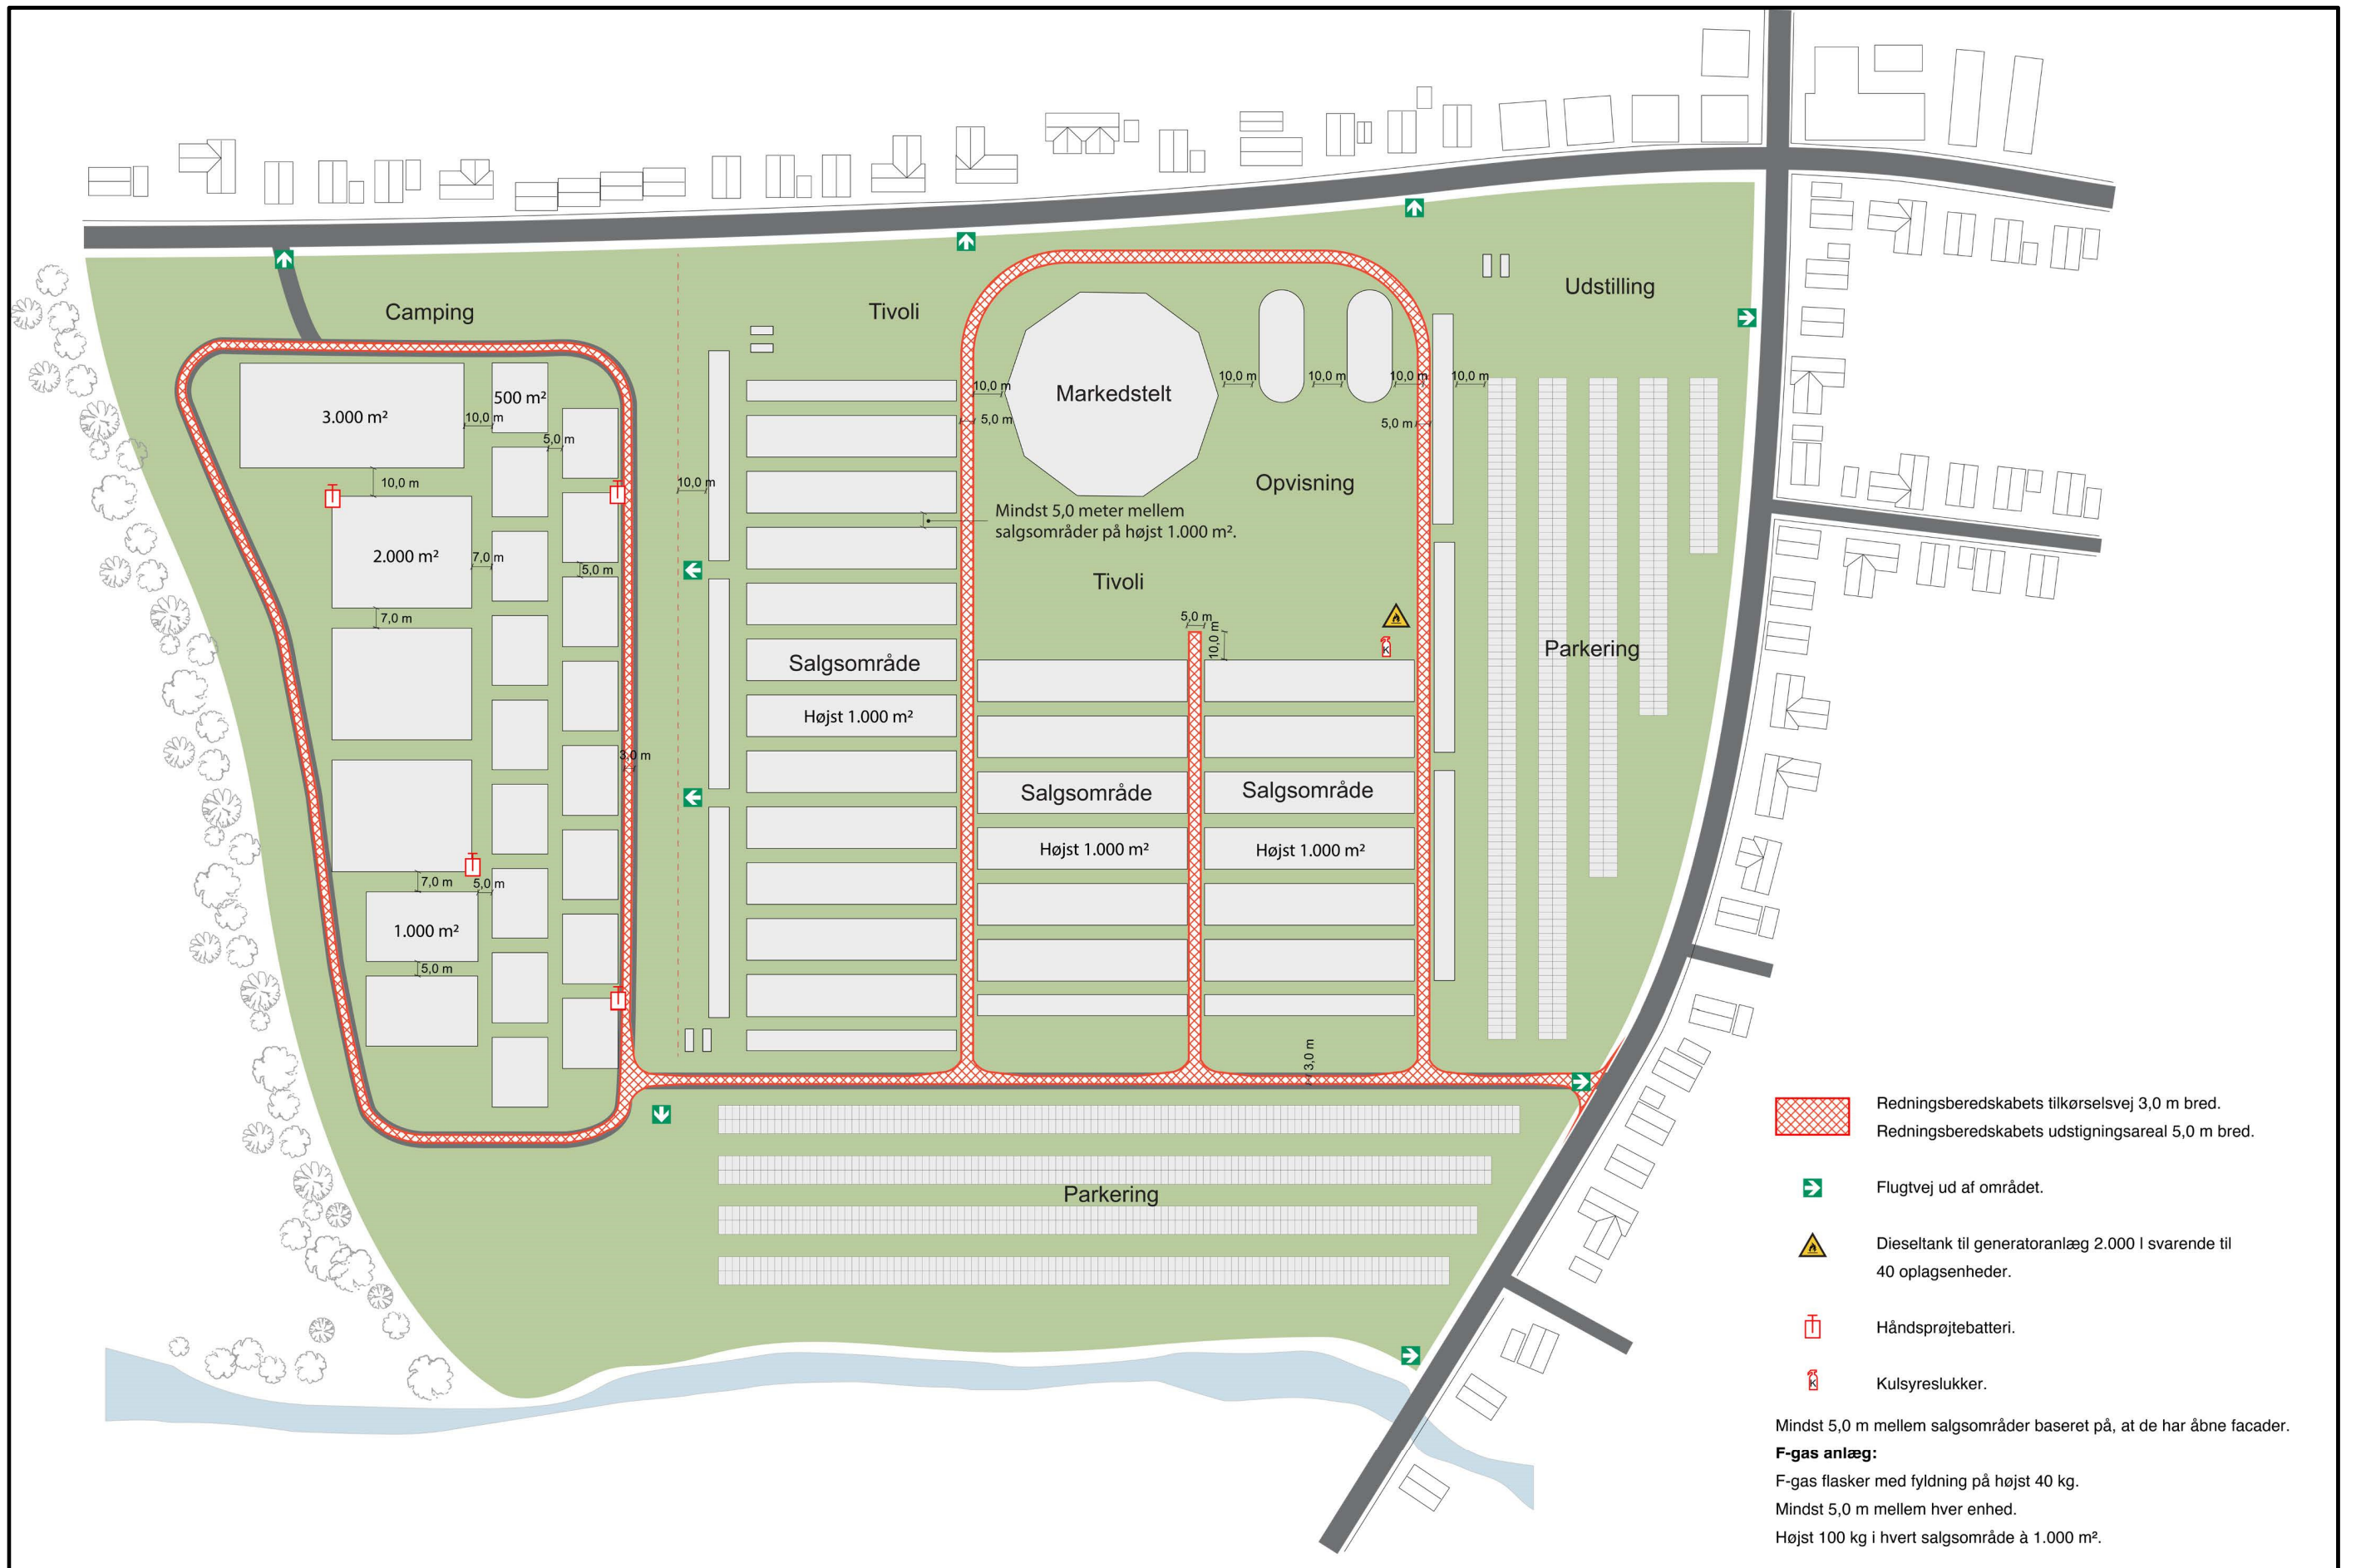

Figur 7.2 Eksempel på arrangementsplan i A3-format.